



| | | |
|------|-----------|---|
| 工事番号 | 091037101 | 1 |
| 項目 | 1 | 1 |
| 数量 | 1 | 1 |

| | | | | |
|----|----|-----|------|-----|
| 記号 | 検査 | 年月日 | 変更内容 | 変更者 |
| | | | | |

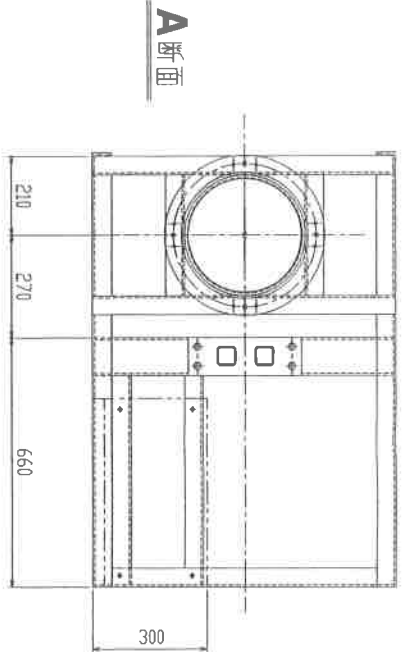

モーター口接続機 (Vサーボ-ター制御)
 CNVM01-506H-AV-6
 AC200V 4.301kW 6~60Hz
 回転数29.2~292rpm (空荷/無負荷時)

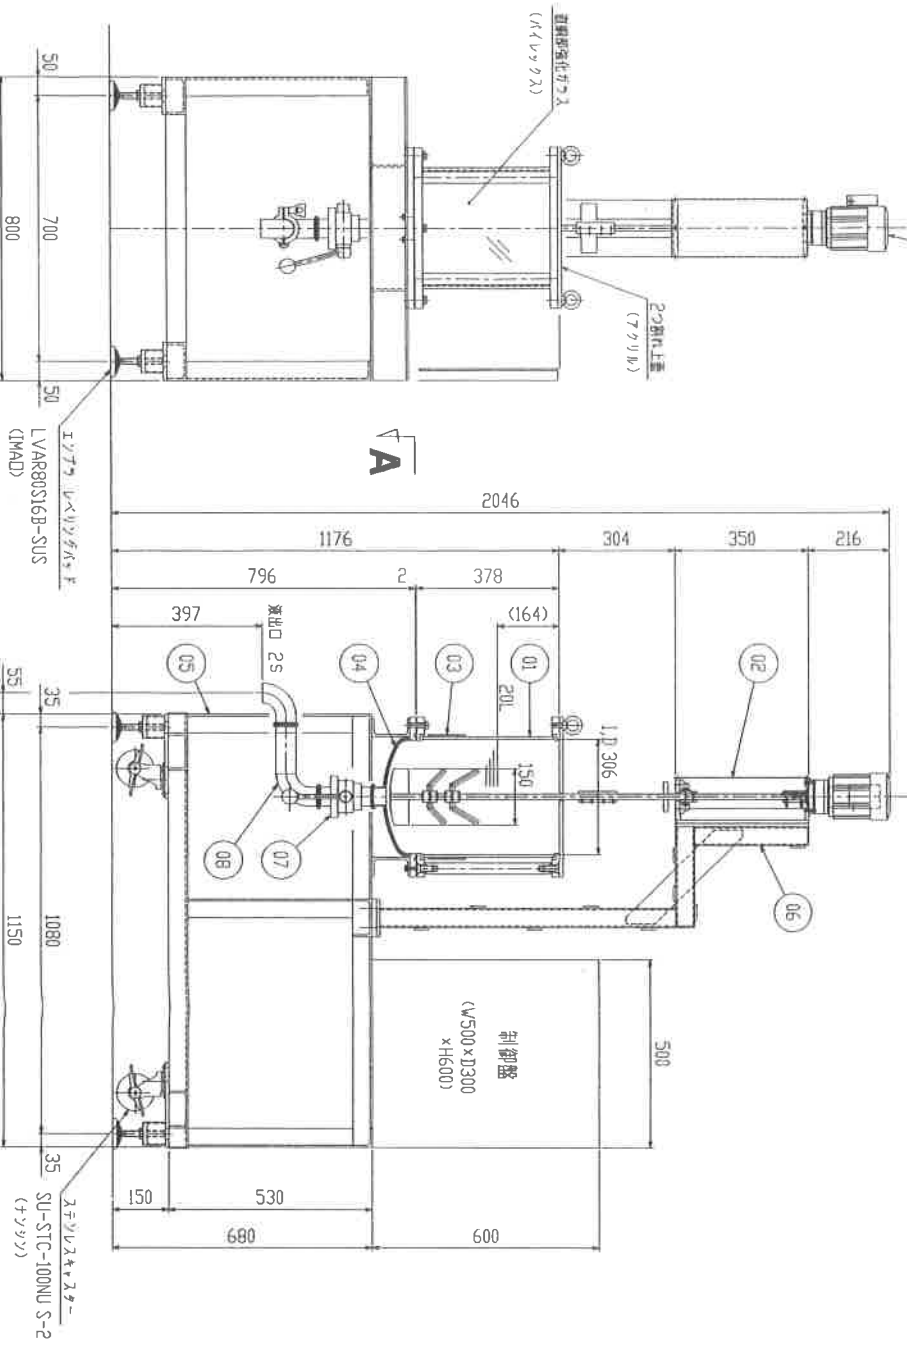

| | | | |
|---------|------------------------------------|------|--------------------------|
| 種別 | 20L | 製品質量 | 5 x 8 Kg |
| 運転圧 | 大気圧 MPa | 温度 | 95℃、氷点 |
| 運転圧 | 大気圧 MPa | 温度 | 最大90℃ |
| 漏洩処理 | 無し | 内容積 | 0.032 m ³ 保原料 |
| 構造 | 無し | 面積 | 無し |
| 運転圧 | MPa | 温度 | ℃ |
| 運転圧 | MPa | 温度 | ℃ |
| 内面 (下蓋) | 不锈钢400研底仕上げ / C-ferokk1有 | | |
| 外面 (下蓋) | 不锈钢20研底仕上げ / C-ferokk1有 | | |
| 架台 | 2B鋼板 (防錆処理済) / C-ferokk1有 | | |
| SS仕様 | 新製架台仕様書 Q3-22-109-01を参照 | | |
| 内溶液 | 名称 : お茶類入り、PH | 固形分 | 有り |
| (使用範囲) | 温度 : 40℃、粘度最大100 cP | 密度 | 1200 kg/m ³ |
| 使用目的 | 目的 : 殺菌・殺菌、酸化・還元、加熱停止、伝熱、伝導、攪拌、その他 | | |
| 電力 | 電力 : 最高 1.0 kW 最低 0.1 kW | 電圧 | 200 V |
| 運転モード | 01 kW 200 V 6~60Hz、回転数 29.2 rpm | | |
| 潤滑油 | 必要 | 給油量 | |

タンク本体
 上部 770mm ±10
 下部 SUS304 ±3
 本体 透明 パイレックス 47
 架台 SUS304

| | | | | | |
|---|----|-------------------------------|---------|------|------------|
| 1 | 08 | ネーグリ-配管図 | SUS304 | 1.0 | T41B0451 |
| 1 | 07 | ラニグ-ネグリ 316L 2P C 20 2B M T E | SUS316L | | T05TE |
| 1 | 06 | 機件接続用ラニグ | SUS304 | 24.0 | T06B 0+001 |
| 1 | 05 | 架台 | SUS304 | 10.2 | T06C 03+1 |
| 1 | 04 | ラニグ-ネグリ 2m (3層巻) | SUS304 | | |
| 1 | 03 | ラニグ-ネグリ 1000V 0.6kW | SUS304 | | |
| 1 | 02 | 接続機 | SUS304 | 14.8 | T30B04871 |
| 1 | 01 | タンク本体 | SUS304 | 38.0 | T11B04561 |
| 1 | 00 | 強化ガラス透明窓 2枚 設置架台 | SUS304 | 10.0 | T01C22722 |
| 1 | 00 | 強化ガラス透明窓 2枚 設置架台 | SUS304 | 10.0 | T01C22721 |

3角法年月日 H21-10-01

承認 検査 設計 製造 尺度 名

東 鋼 10 株

強化ガラス透明窓 2枚 設置架台

20L VMTX機仕様

強化ガラス透明窓

架台

相立図

株式会社イミューフロントナリ

図番 T01C2272